


POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE W BUDYNKU UKŁAD SIECI TN-S

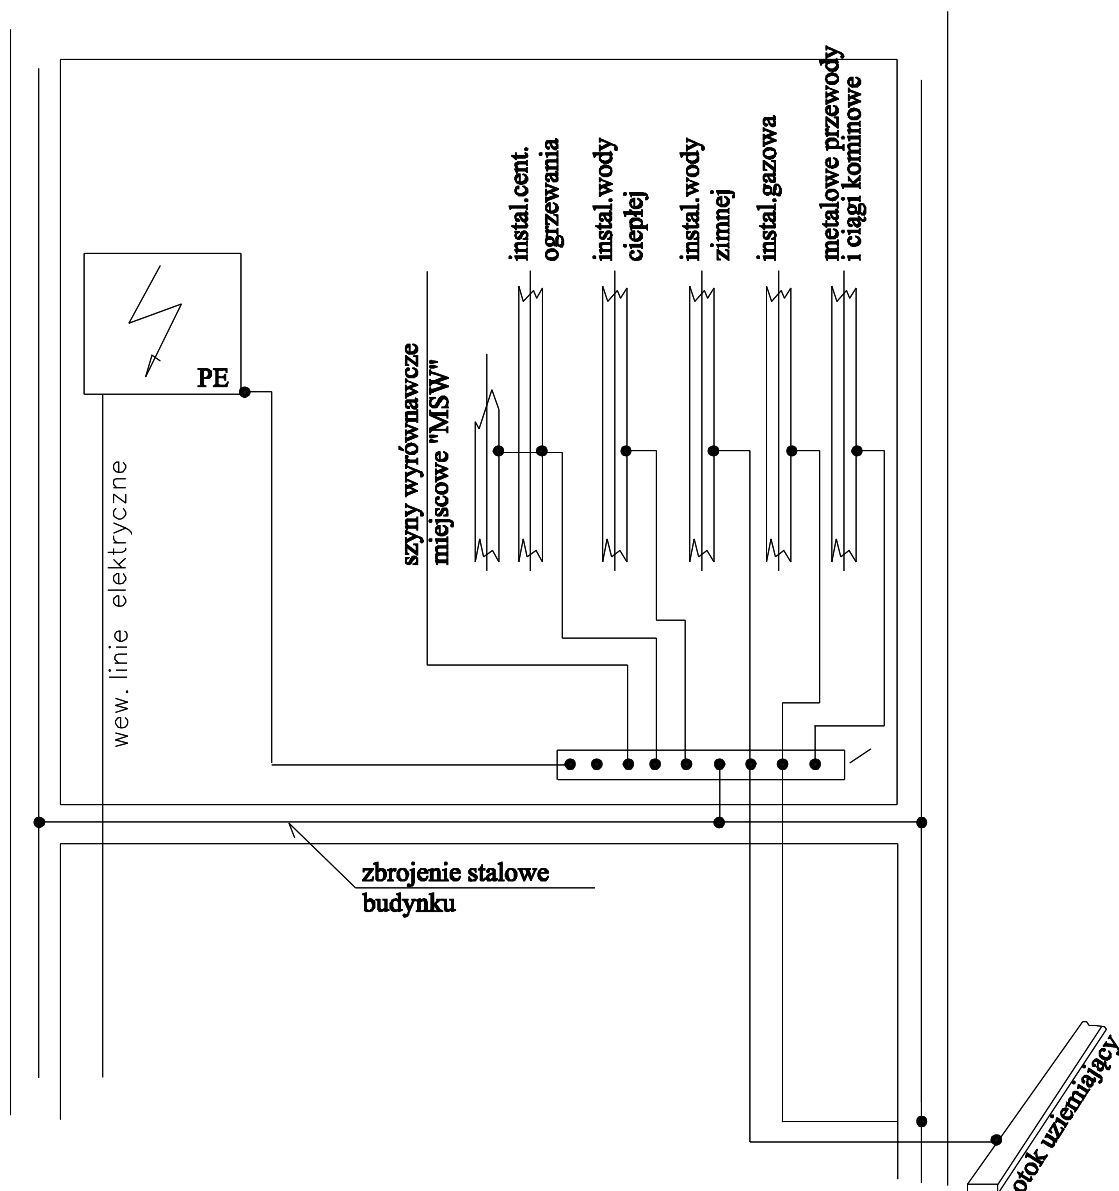

UWAGA !

Przekrój każdego przewodu ochronnego nie będącego częścią wspólnego układu przewodów lub jego osłonięcie powinien być w żadnym przypadku mniejszy niż:
2,5mm² w przypadku stosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami,
4mm² w przypadku niestosowania ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami

Projektowanie, Nadzorowanie, Wykonawstwo MAN-BUD Piotr Mankiewicz <small>86-300 Grudziądz, ul. Grobliowa 12, tel. 608026324 NIP: 876-020-15-82</small>			
Nazwa Inwestycji:	Rozbudowa oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w Meinie dz. nr 23/30, obręb Gruta, Gmina Gruta		
Inwestor:	Gmina Gruta, 86-330 Meino, Gruta 244		
Nazwa rysunku:	SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH		
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI	PODPIS:	STADIUM:
inż. Maciej Wojtakowski	instalacje elektryczne WRR-DT/7131/13/2002		PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTANT:	SPECJALNOŚĆ - NUMER UPRAWNIENI		SKALA: SZKIC
			NR RYS. E3
			NR STR: